

Van: [redacted] <[redacted]@albrandswaard.nl>
Verzonden: 07-01-2026 11:51
Aan: [redacted] (Albrandswaard) <[redacted]@albrandswaard.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@albrandswaard.nl>
Onderwerp: FW: parkeerdruk (nabij) Breitnerlaan

Hoi [redacted],

Heb je hier voldoende aan?

Met vriendelijke groet,

[redacted]



**Gemeente
Albrandswaard**

Gemeente Albrandswaard | Bezoekadres | Stationsstraat 4 | 3161 KP Rhoon

Ontwikkeling, beheer en ondersteuning | Ruimte

Tel: +3110 [redacted] | E-mail: [redacted]@albrandswaard.nl

Van: [redacted] <[redacted]@albrandswaard.nl>
Verzonden: woensdag 7 januari 2026 11:48
Aan: [redacted] <[redacted]@albrandswaard.nl>
Onderwerp: RE: parkeerdruk (nabij) Breitnerlaan

Hoi [redacted],

Bij deze de locaties:

Breitnerlaan

Van Gogh allee (noordelijk deel)

Mesdagstraat

Tooroplaan

Weissenbruchlaan

Marisstraat

Schefferstraat

Omloopseweg (noordelijk deel)

Met vriendelijke groet,



Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard | Bezoekadres | Stationsstraat 4 | 3161 KP Rhoon

Ontwikkeling, beheer en ondersteuning | Ruimte

Tel: | E-mail: @albrandswaard.nl

Van:  <@albrandswaard.nl>

Verzonden: woensdag 7 januari 2026 11:24

Aan:  <@albrandswaard.nl>

Onderwerp: FW: parkeerdruk (nabij) Breitnerlaan

Urgentie: Hoog

Bij deze Jiste, even per straat parkeerdruk ajb ;)

Met vriendelijke groet,



Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard | Bezoekadres | Stationsstraat 4 | 3161 KP Rhoon

Ontwikkeling, beheer en ondersteuning | Ruimte

 | E-mail: @albrandswaard.nl

Van:  (Albrandswaard) <@albrandswaard.nl>

Verzonden: woensdag 7 januari 2026 10:34

Aan:  <@albrandswaard.nl>

Onderwerp: parkeerdruk (nabij) Breitnerlaan

Urgentie: Hoog

Hoi ,

Volgende week woensdag hebben wij een gesprek met bewoners van de Breitnerlaan inzake afwijzing van locaties voor plaatsing van een trafostation van Stedin.

In de bijlage vind je een conceptdocument met nadere informatie over welke locaties het gaat met onderbouwing van afwijzing.

Een belangrijk onderwerp daarbij is de parkeerdruk in de omgeving van de Breitnerlaan.

Kan jij mij informeren over hoe het gesteld is met de parkeerdruk rond deze locaties?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

 (Albrandswaard)

Adviseur / regisseur openbare ruimte



Gemeente Albrandswaard | Bezoekadres | Stationsstraat 4 | 3161 KP Rhoon

Ontwikkeling, beheer en ondersteuning | Ruimte

 | E-mail: @albrandswaard.nl



Parkeercapaciteit

Categorie	Aantal
Regulier vak	18
Regulier rijbaan	0
Overig	0
Oplaadpunt	0
Laden en lossen	0
Invalide	0
Totaal	18

Capaciteit niet beschikbaar

0

Bezettingsgraad




Parkeerdruk

12

Restcapaciteit

6

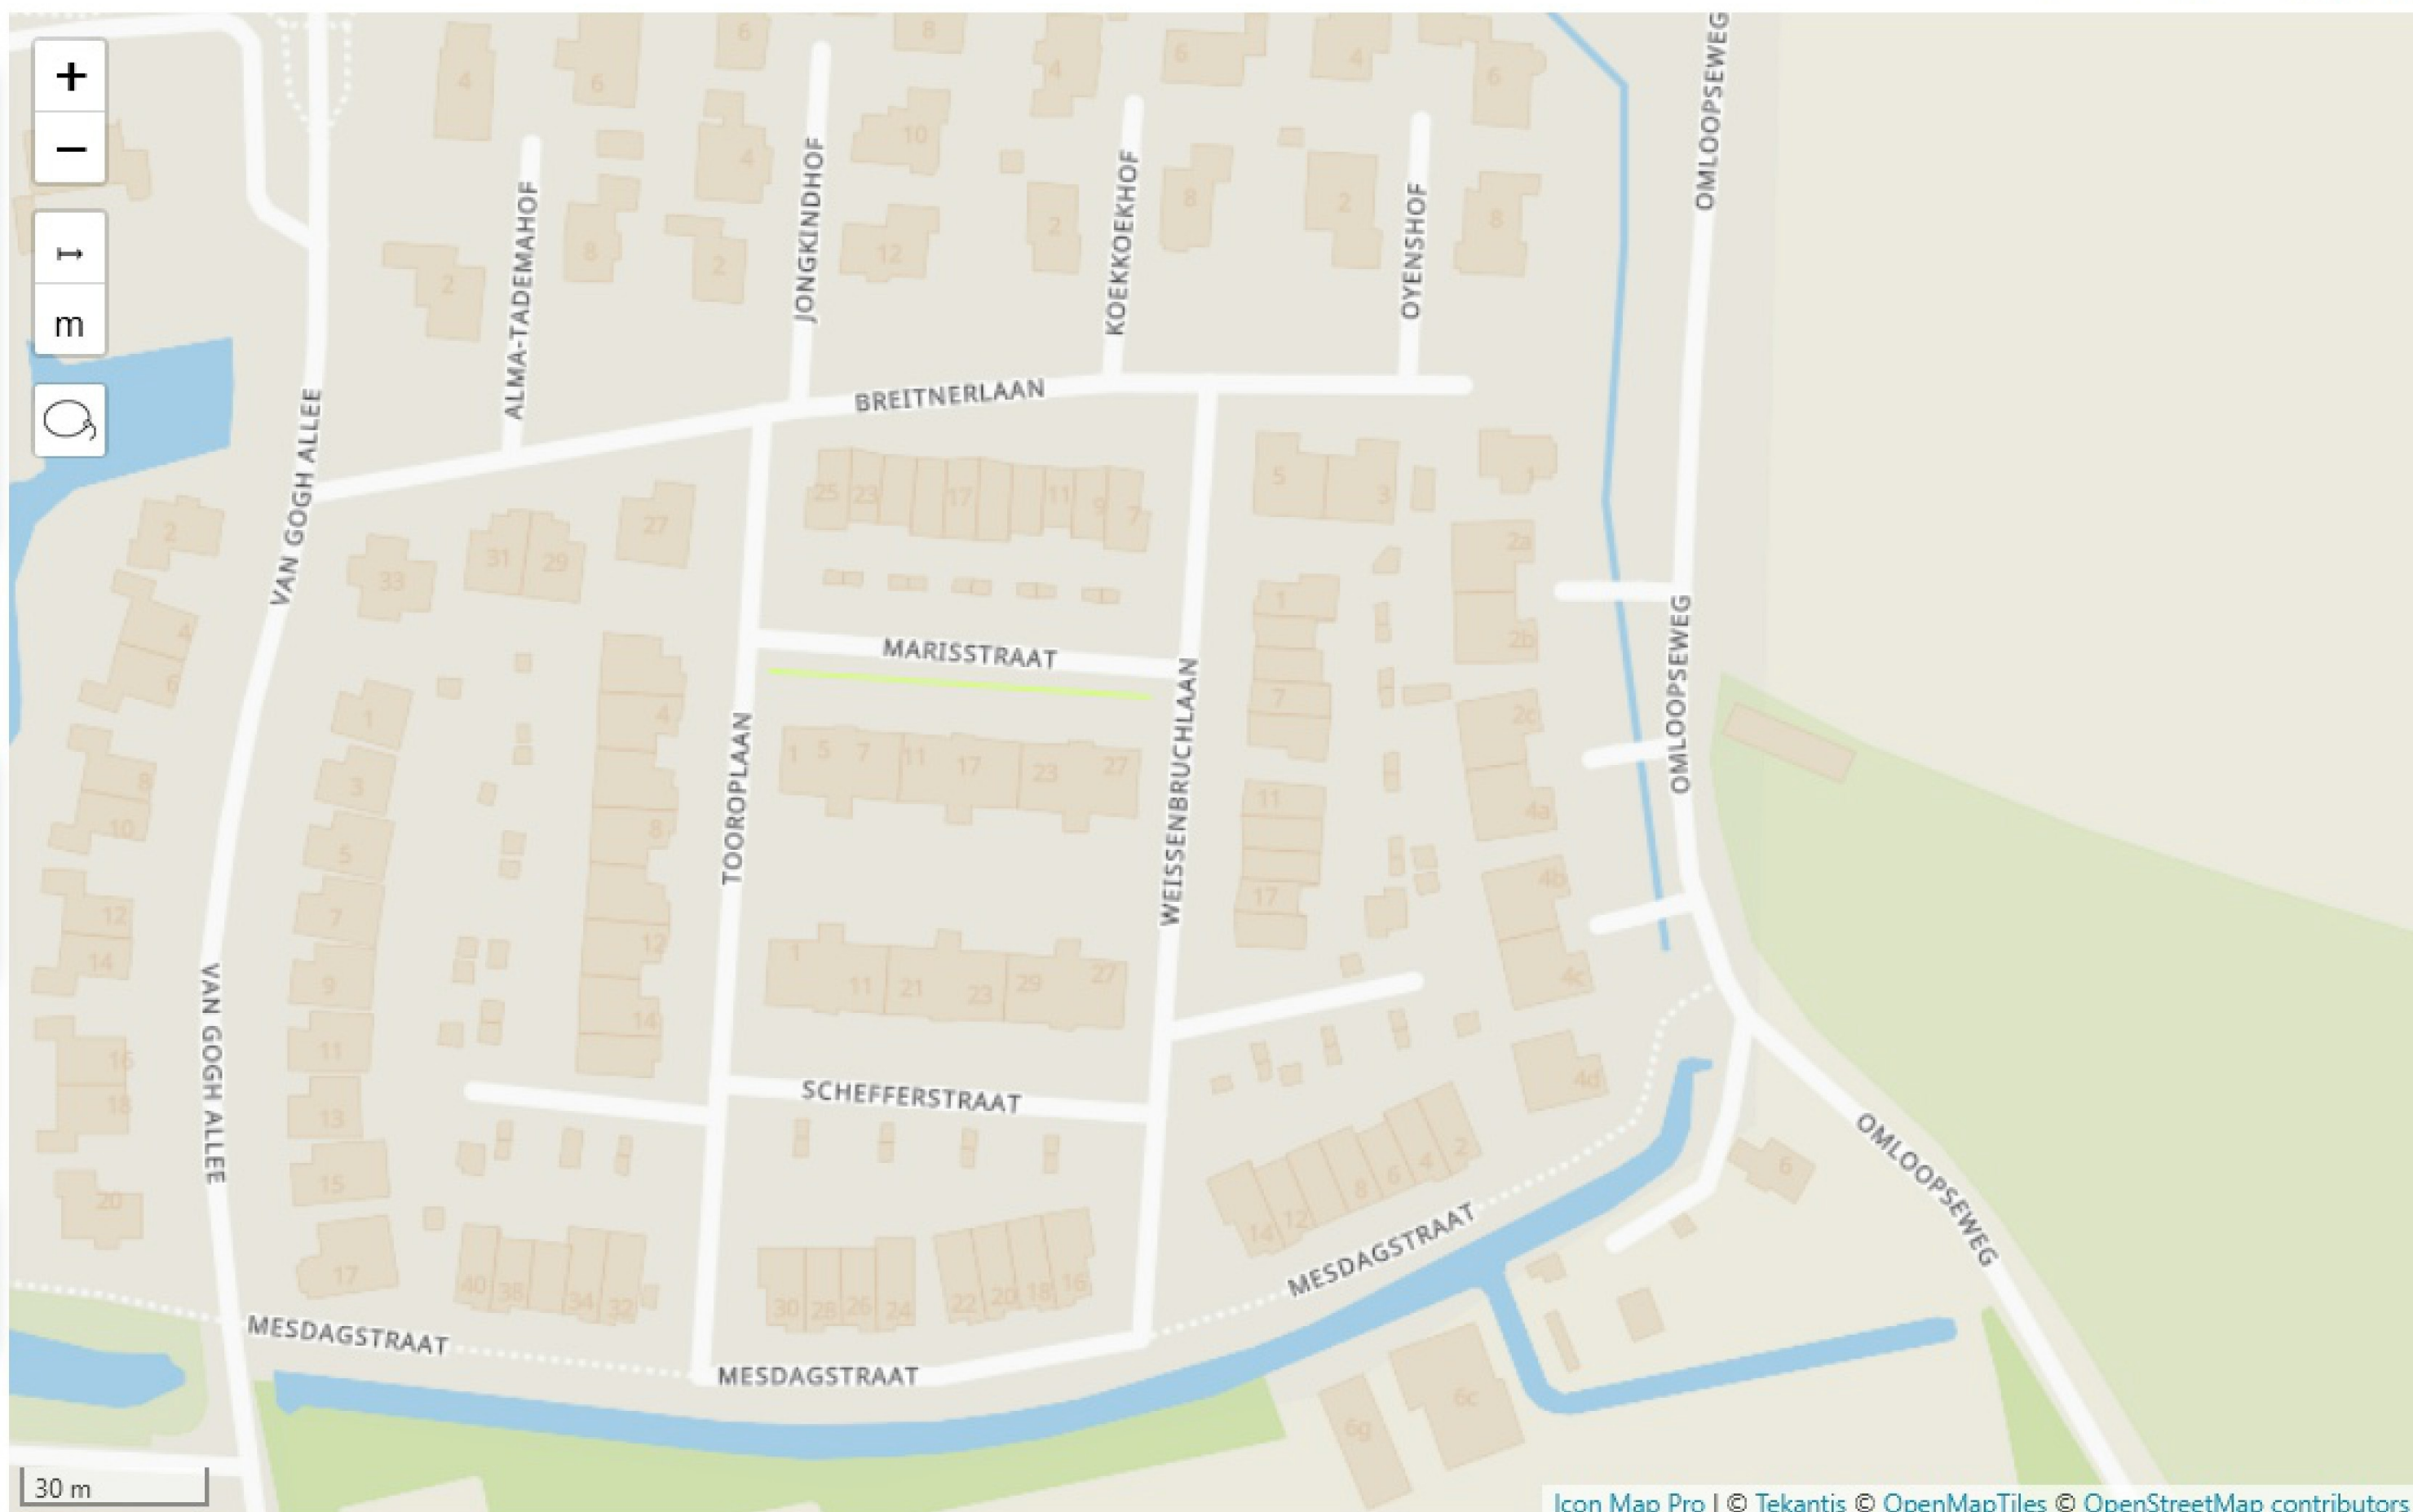



000

Parkeercapaciteit

Categorie	Aantal
Regulier vak	0
Regulier rijbaan	0
Overig	0
Oplaadpunt	0
Laden en lossen	0
Invalide	0
Totaal	0

Capaciteit niet beschikbaar

0

Bezettingsgraad


0,0%

Parkeerdruk

0

Restcapaciteit

0

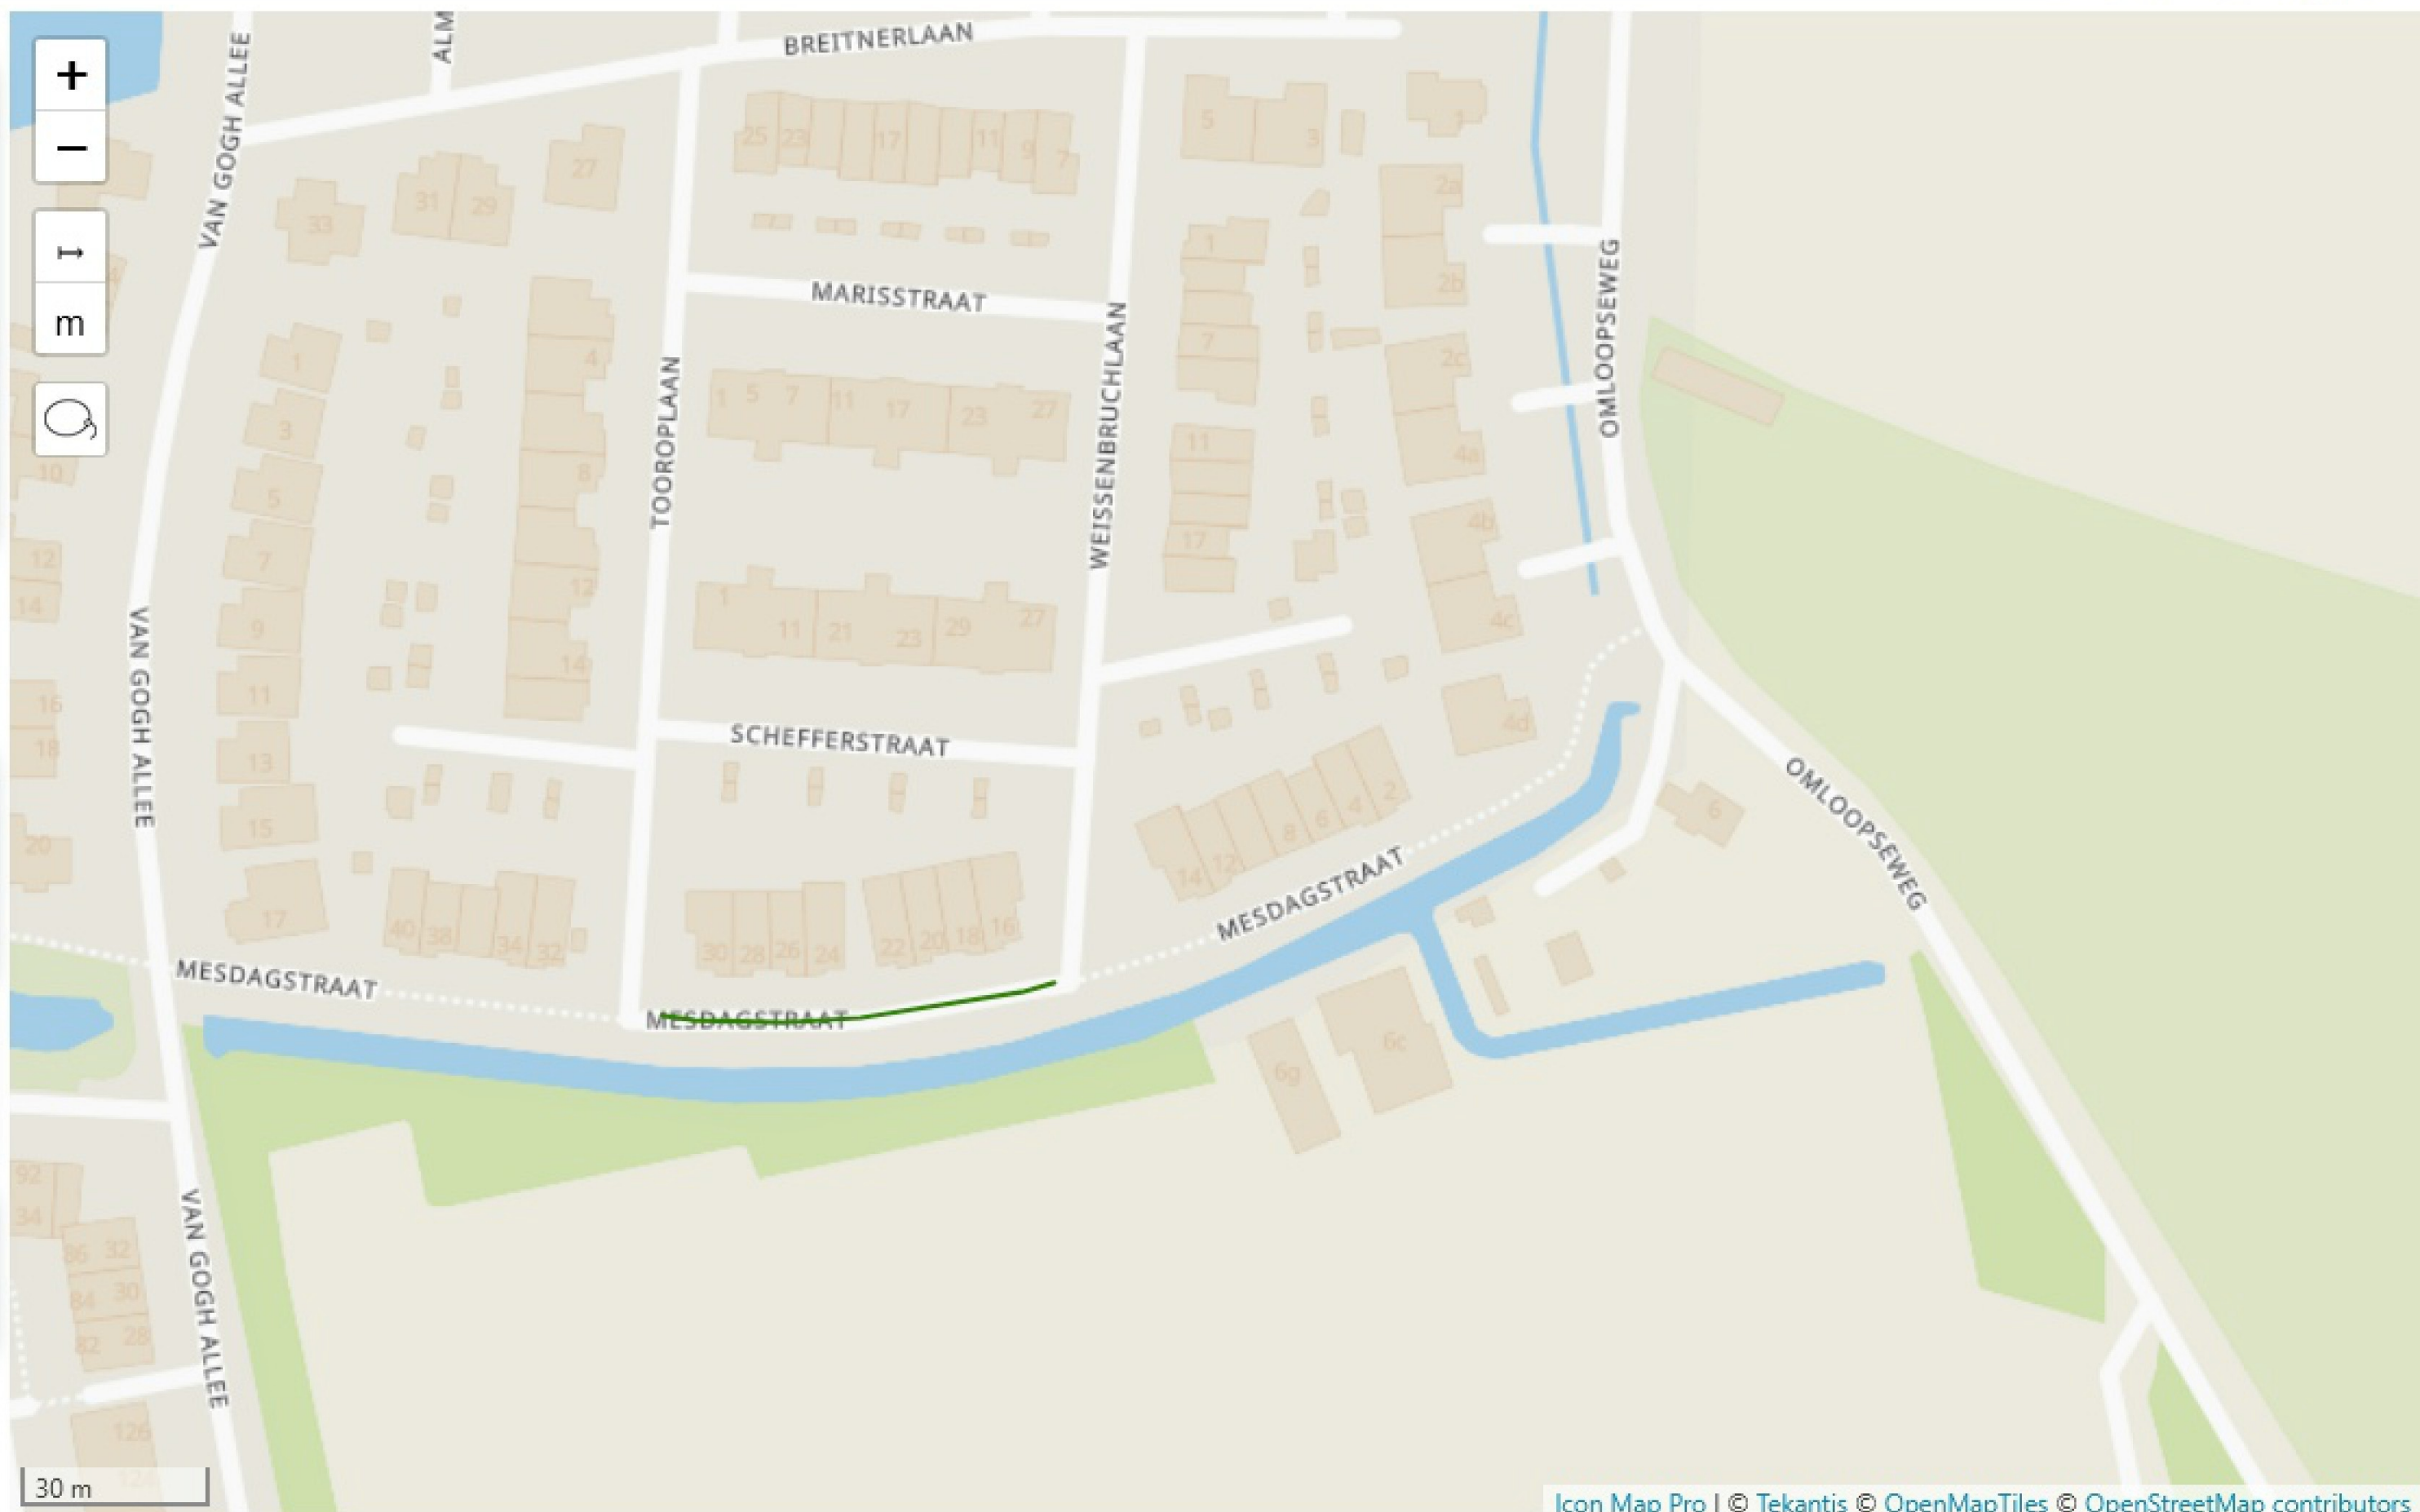




Parkeercapaciteit

Categorie	Aantal
Regulier vak	7
Regulier rijbaan	0
Overig	0
Oplaadpunt	0
Laden en lossen	0
Invalide	0
Totaal	7

Capaciteit niet beschikbaar

0

Bezettingsgraad

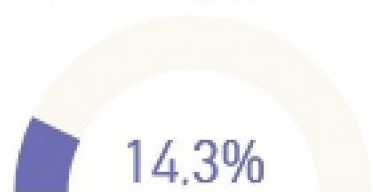


Parkeerdruk

1

Restcapaciteit

6

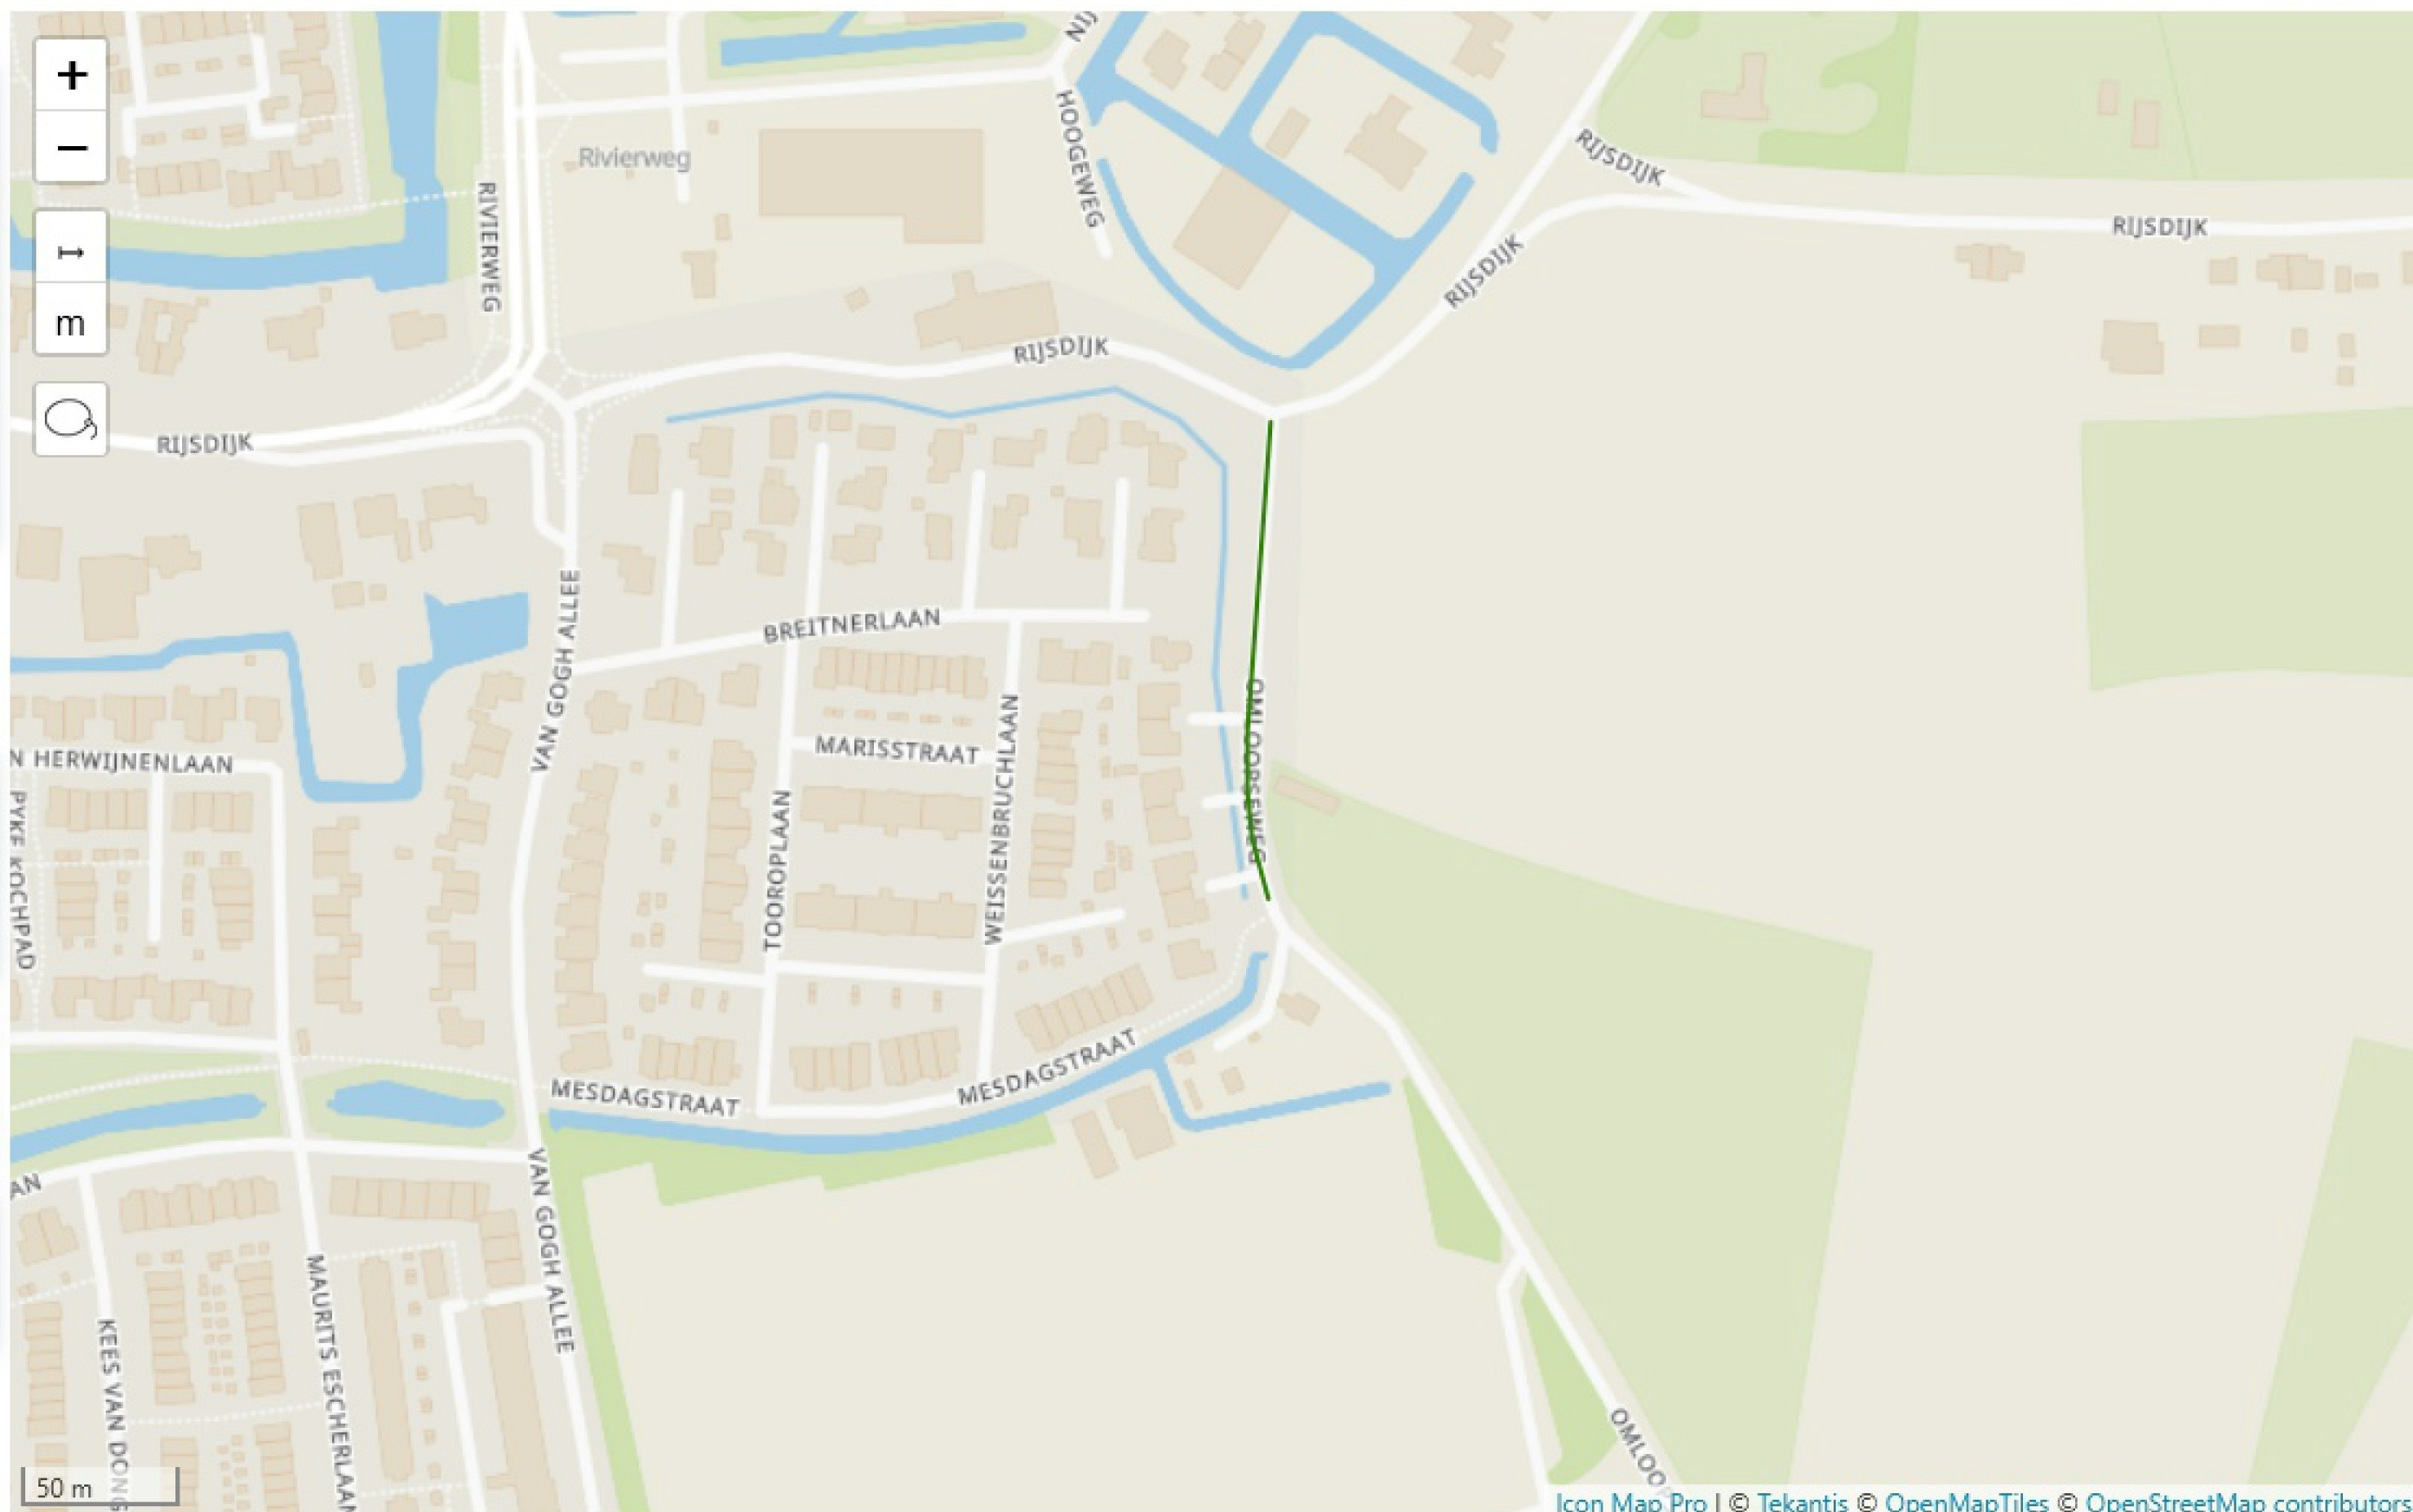



Parkeercapaciteit

Categorie	Aantal
Regulier vak	18
Regulier rijbaan	0
Overig	0
Oplaadpunt	0
Laden en lossen	0
Invalide	0
Totaal	18

Capaciteit niet beschikbaar

0

Bezettingsgraad




Parkeerdruk

17

Restcapaciteit

1

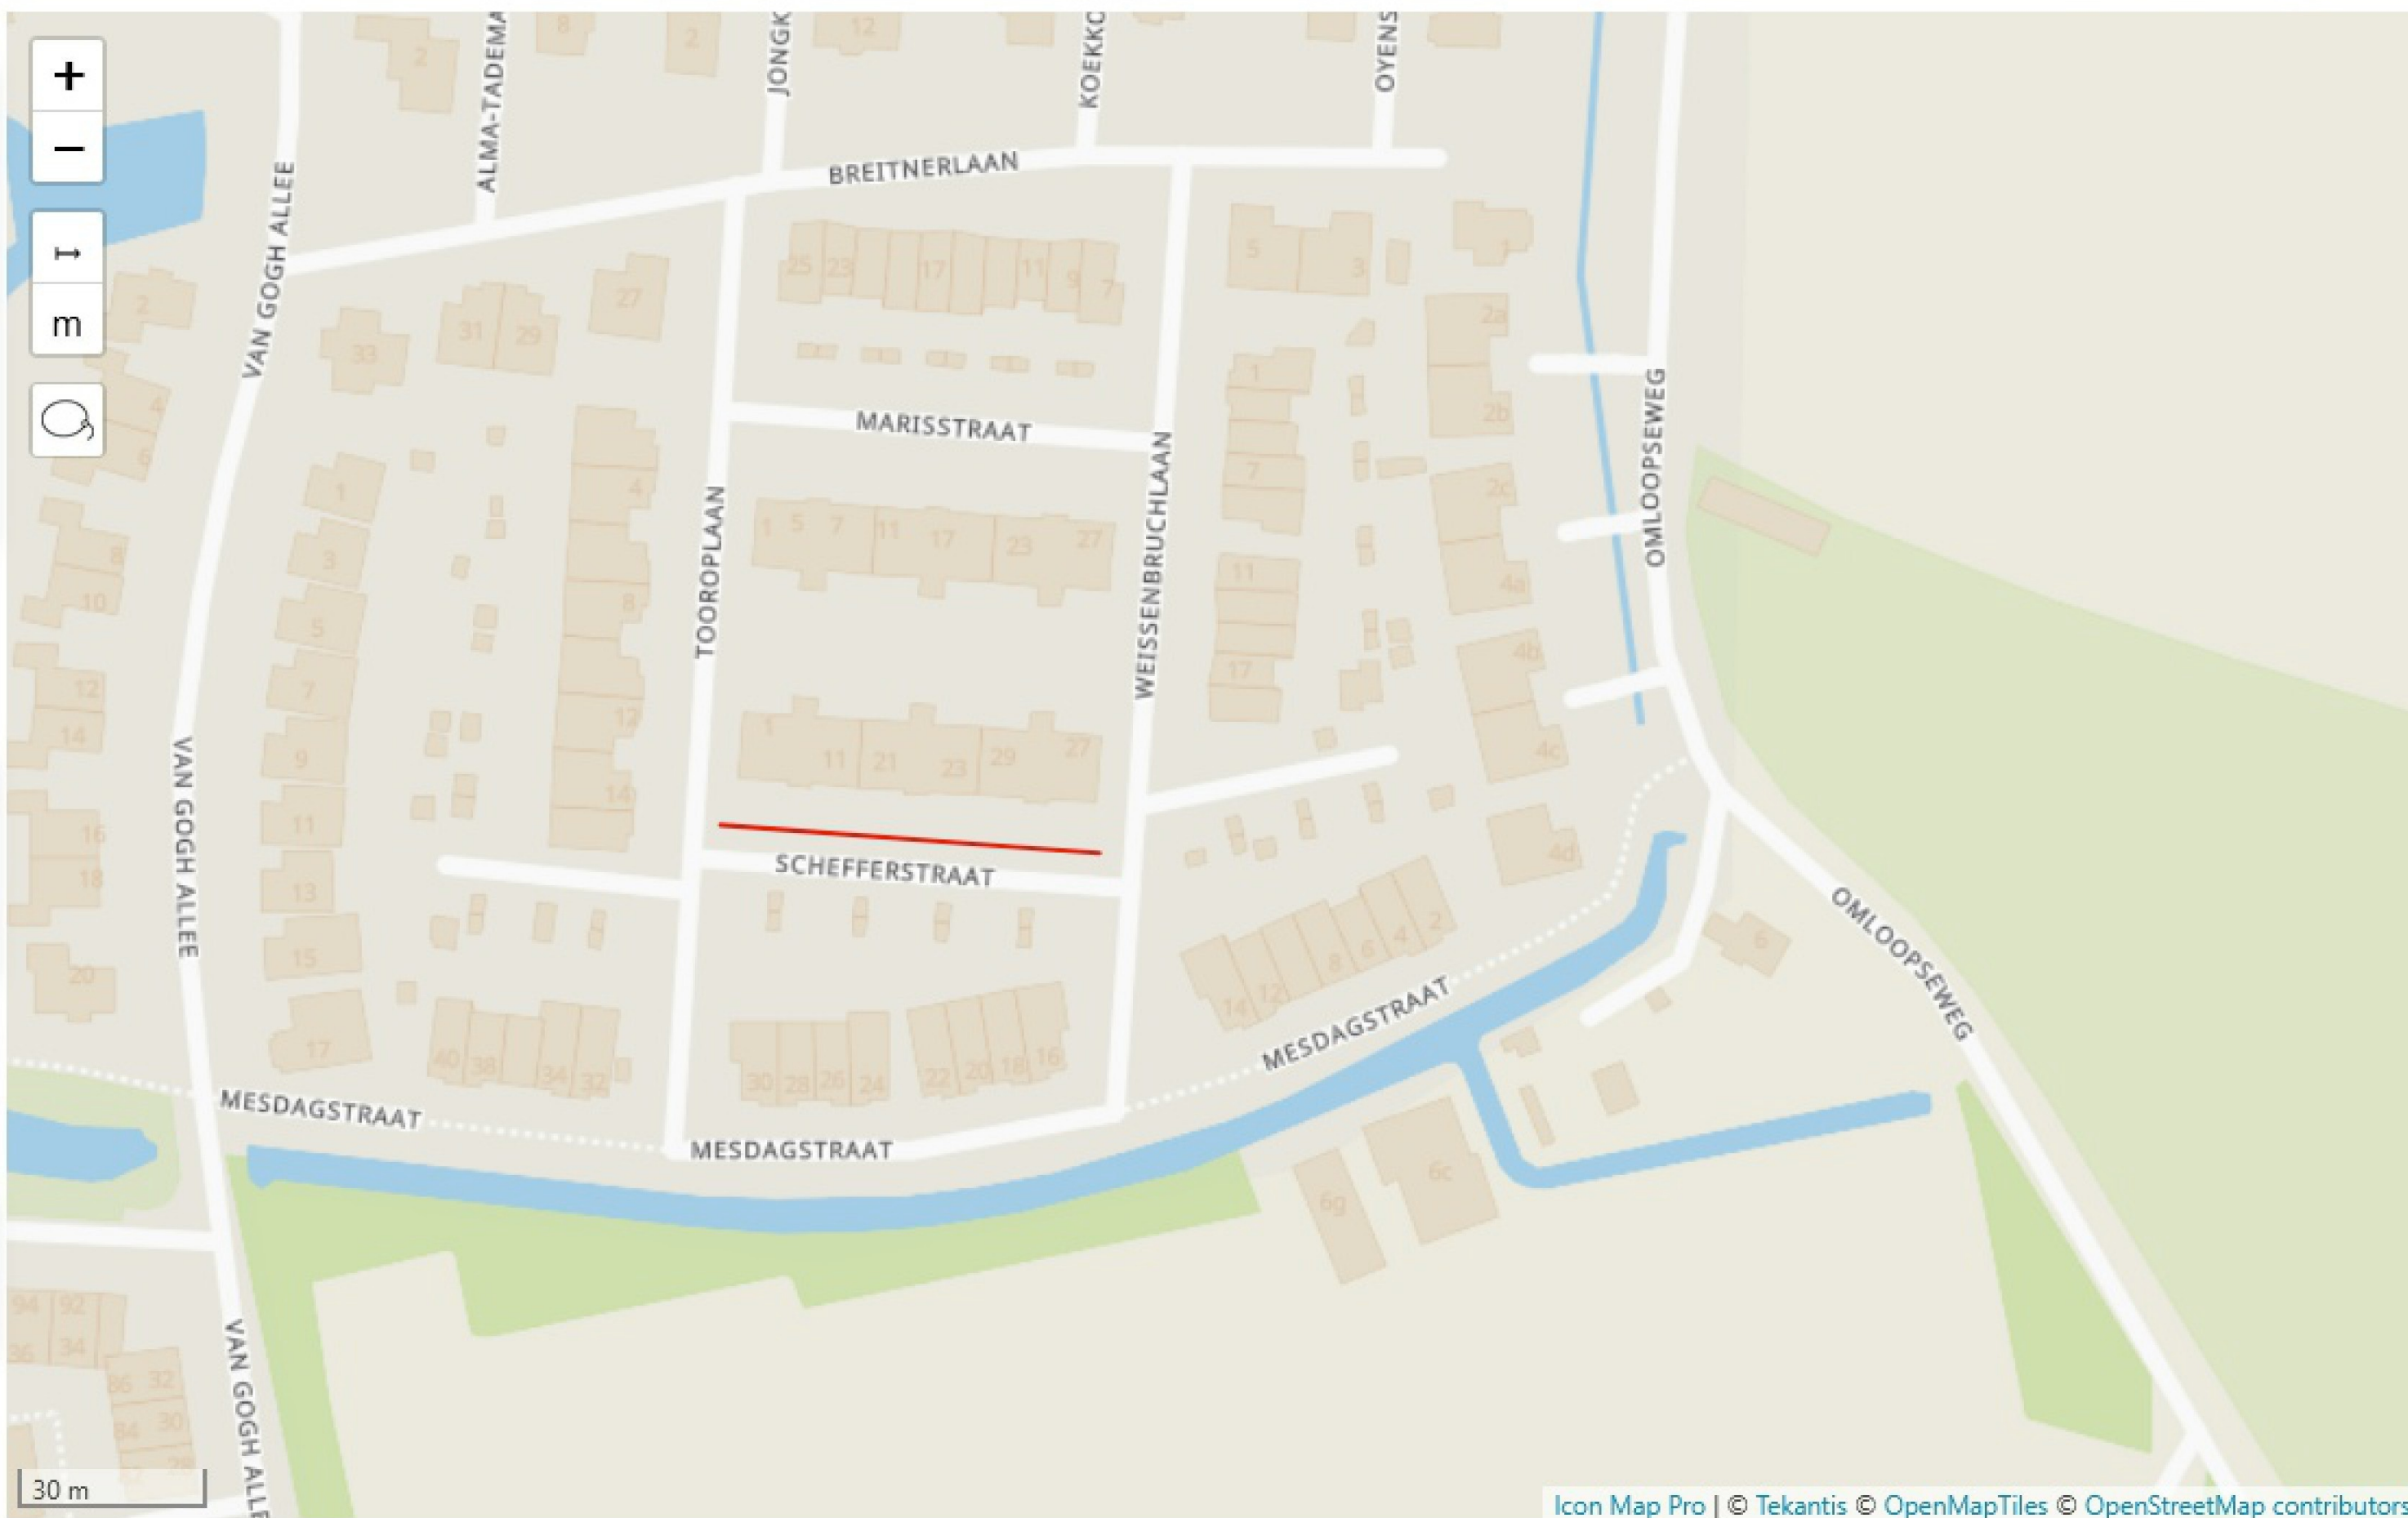

30 m



Parkeercapaciteit

Categorie	Aantal
Regulier vak	25
Regulier rijbaan	0
Overig	0
Oplaadpunt	0
Laden en lossen	0
Invalide	0
Totaal	25

Capaciteit niet beschikbaar

0

Bezettingsgraad




Parkeerdruk

20

Restcapaciteit

5

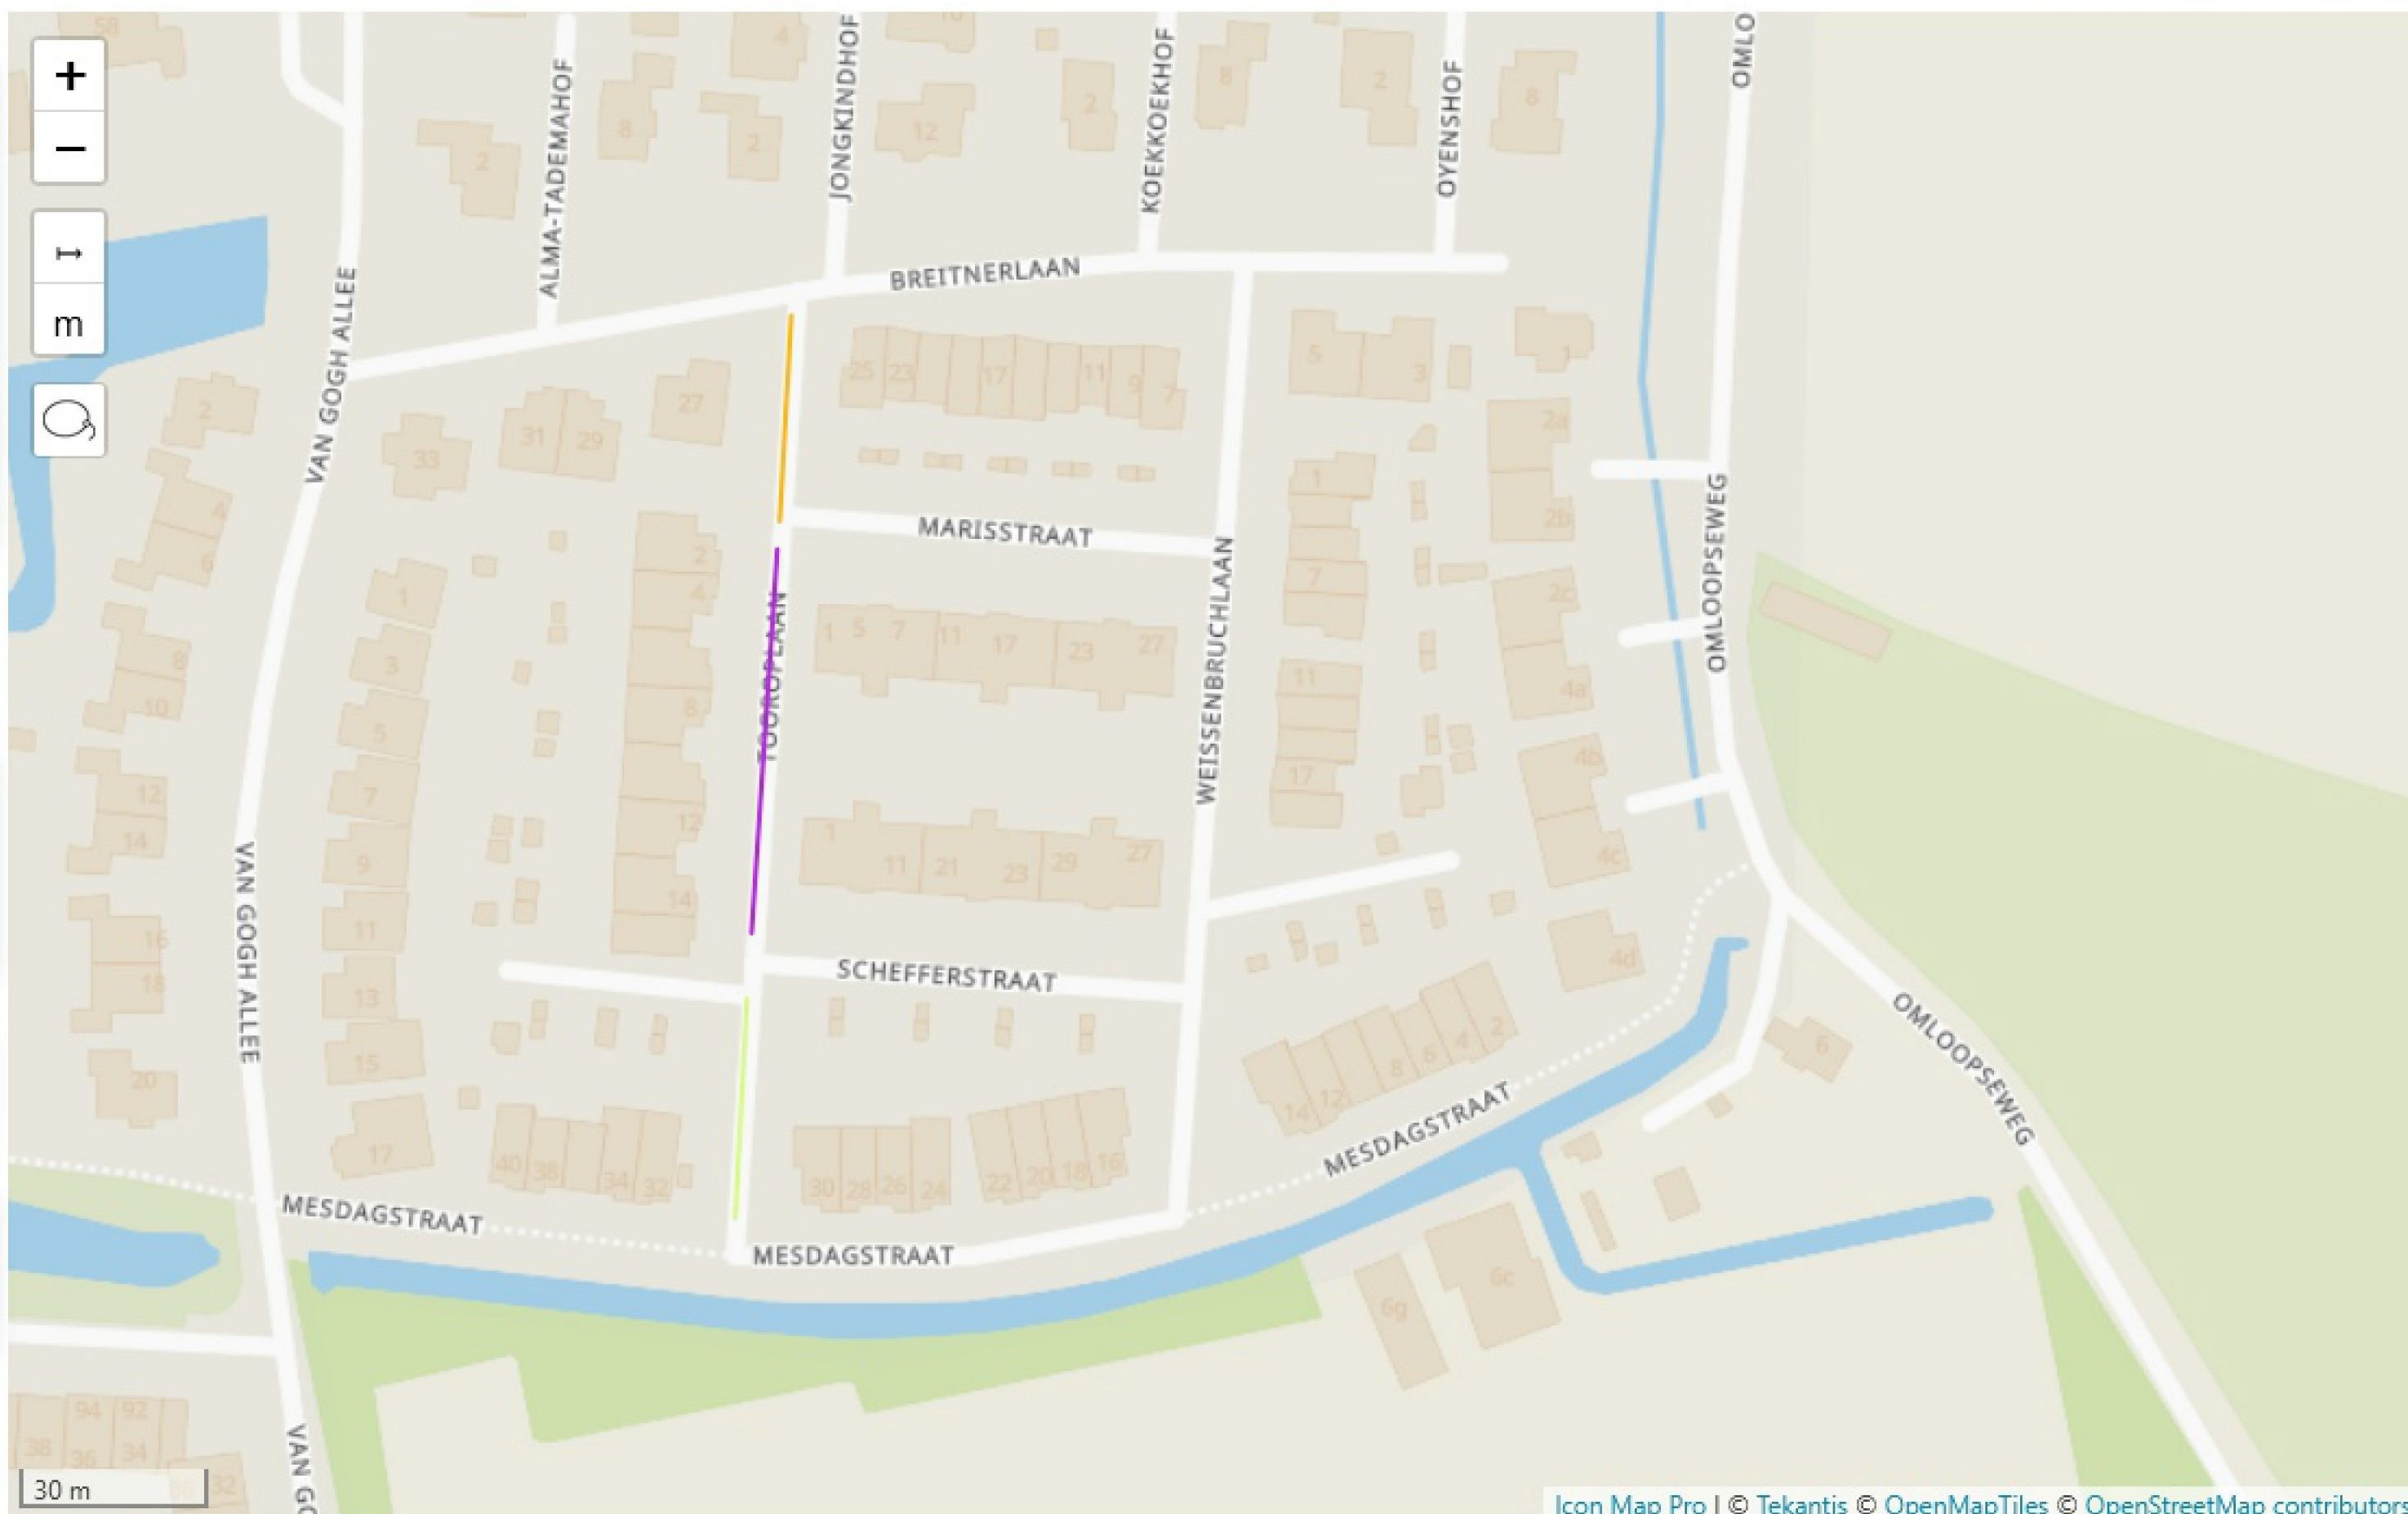



Parkeercapaciteit

Categorie	Aantal
Regulier vak	11
Regulier rijbaan	0
Overig	0
Oplaadpunt	0
Laden en lossen	0
Invalide	0
Totaal	11

Capaciteit niet beschikbaar

0

Bezettingsgraad



Parkeerdruk

9

Restcapaciteit

2





Parkeercapaciteit

Categorie	Aantal
Regulier vak	27
Regulier rijbaan	0
Overig	0
Oplaadpunt	2
Laden en lossen	0
Invalide	0
Totaal	29

Capaciteit niet beschikbaar

0

Bezettingsgraad




Parkeerdruk

28

Restcapaciteit

1

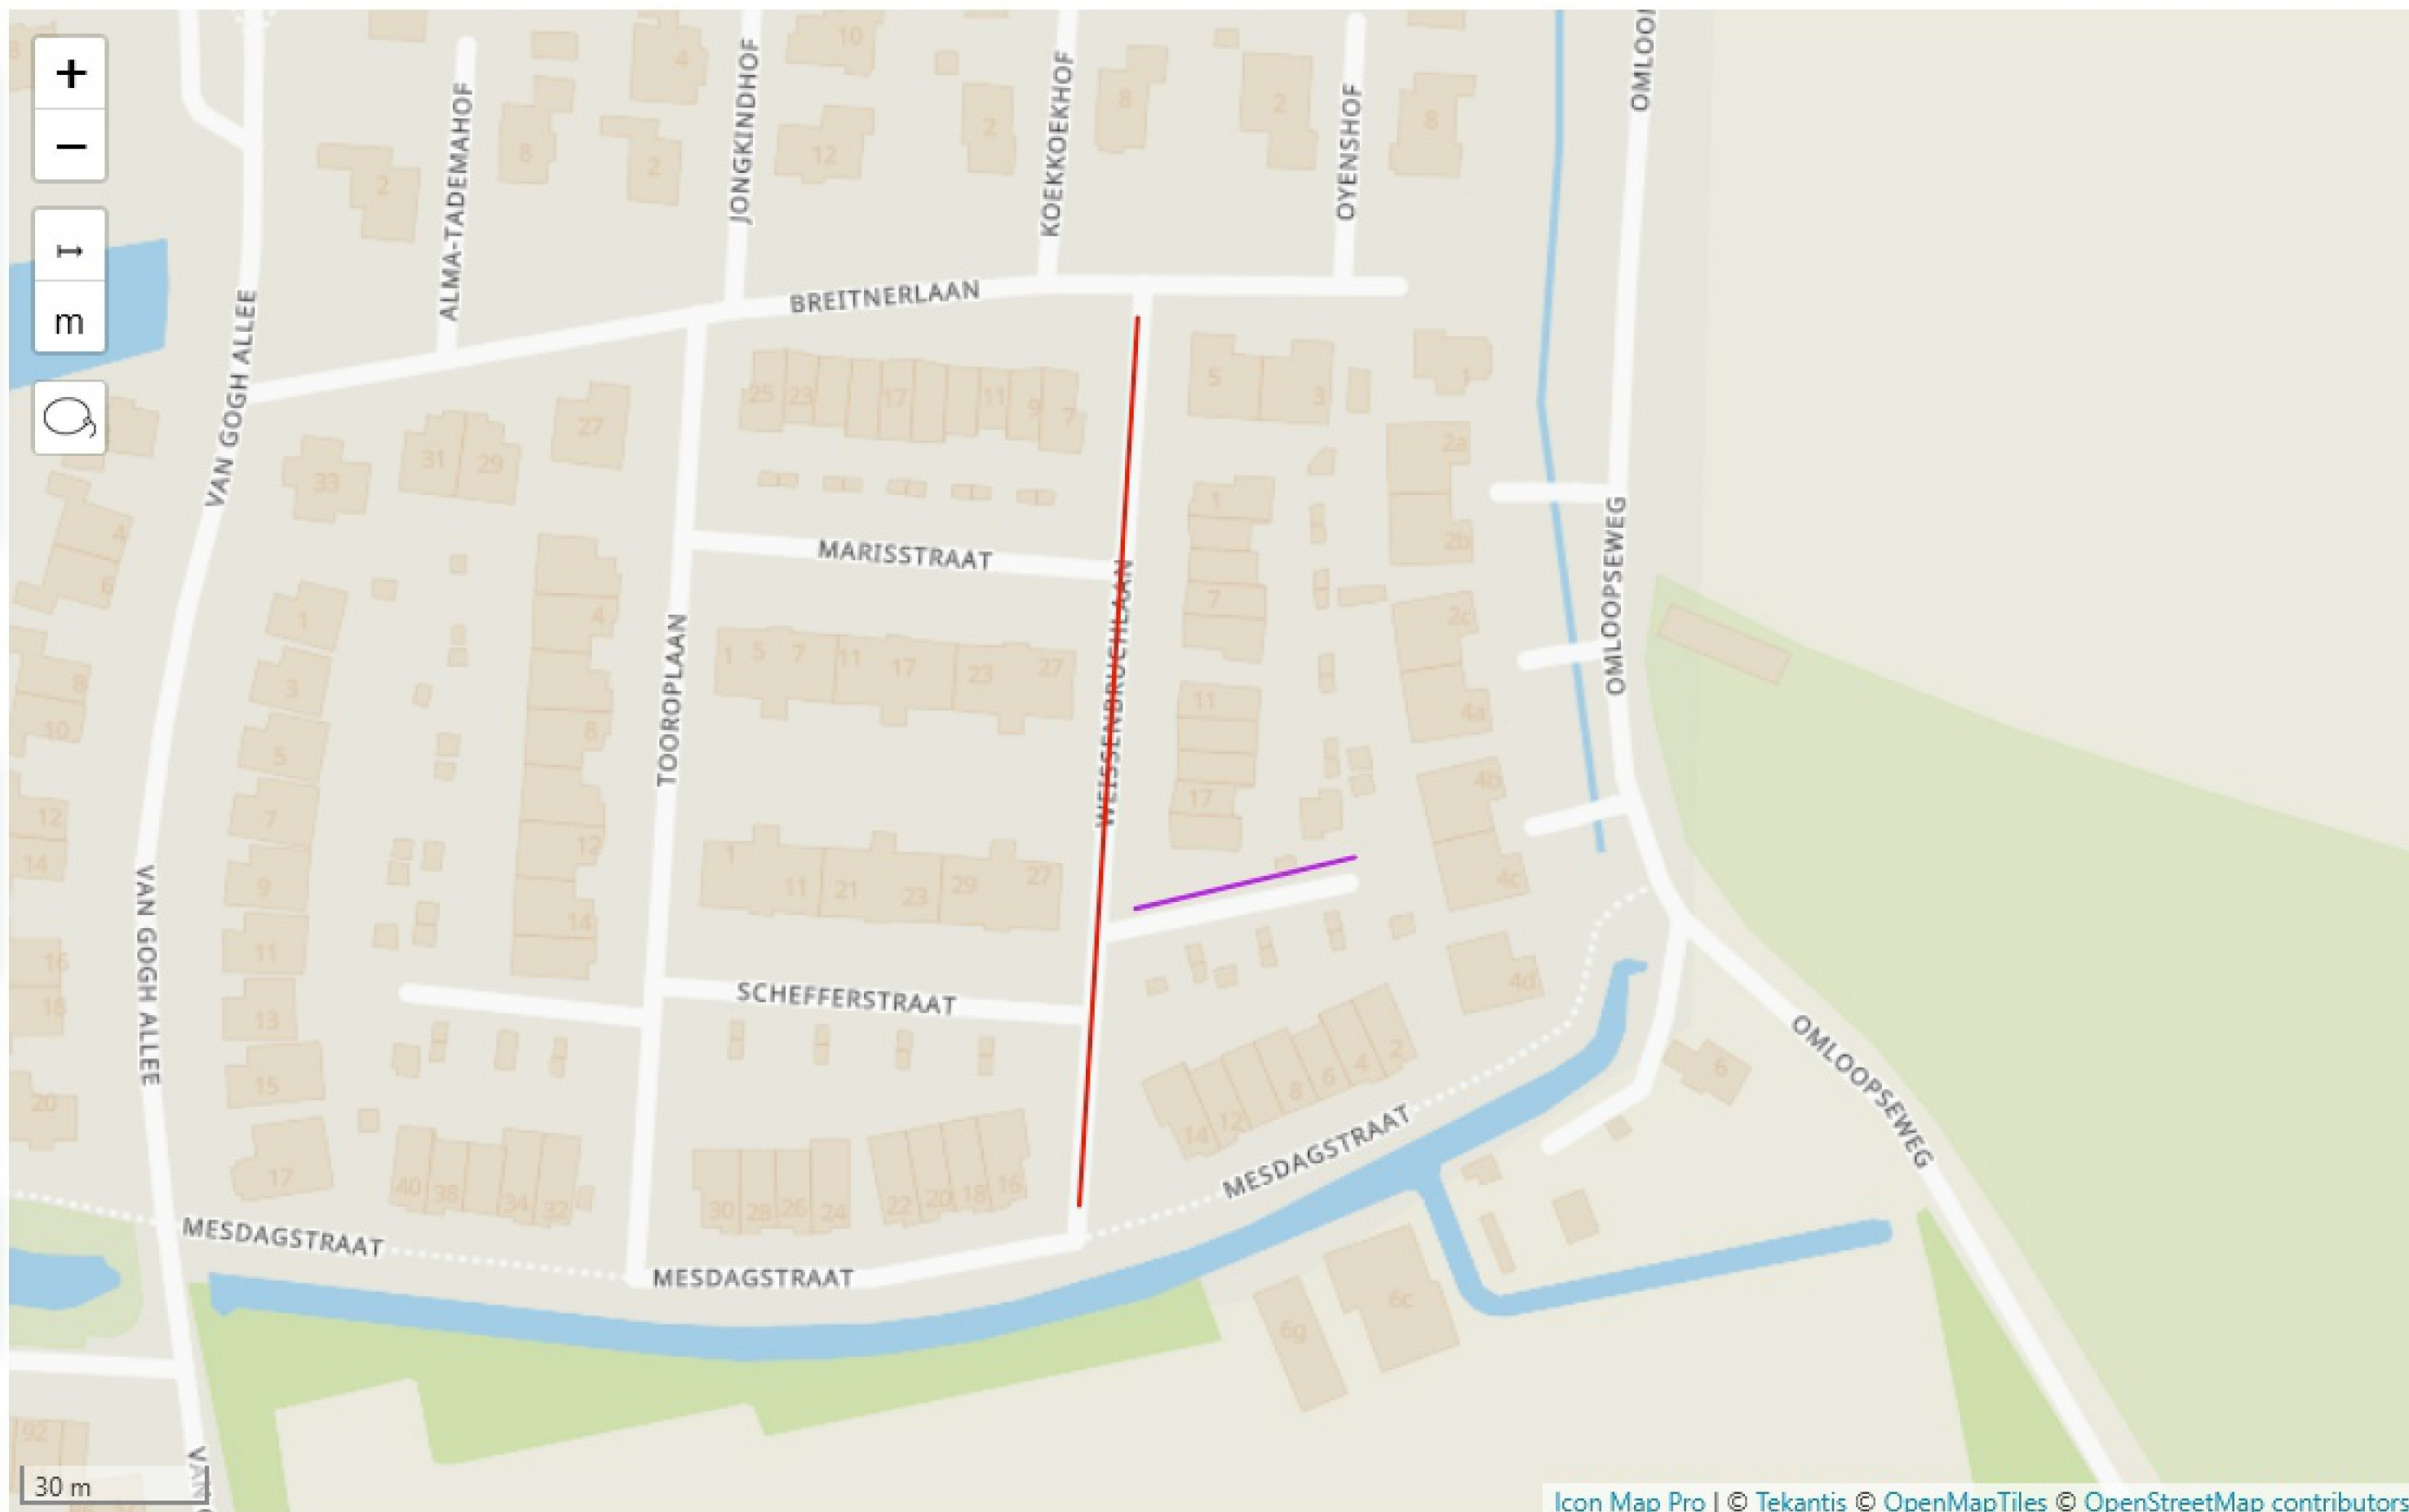



Parkeercapaciteit

Categorie	Aantal
Regulier vak	11
Regulier rijbaan	0
Overig	0
Oplaadpunt	0
Laden en lossen	0
Invalide	0
Totaal	11

Capaciteit niet beschikbaar

0

Bezettingsgraad




Parkeerdruk

6

Restcapaciteit

5

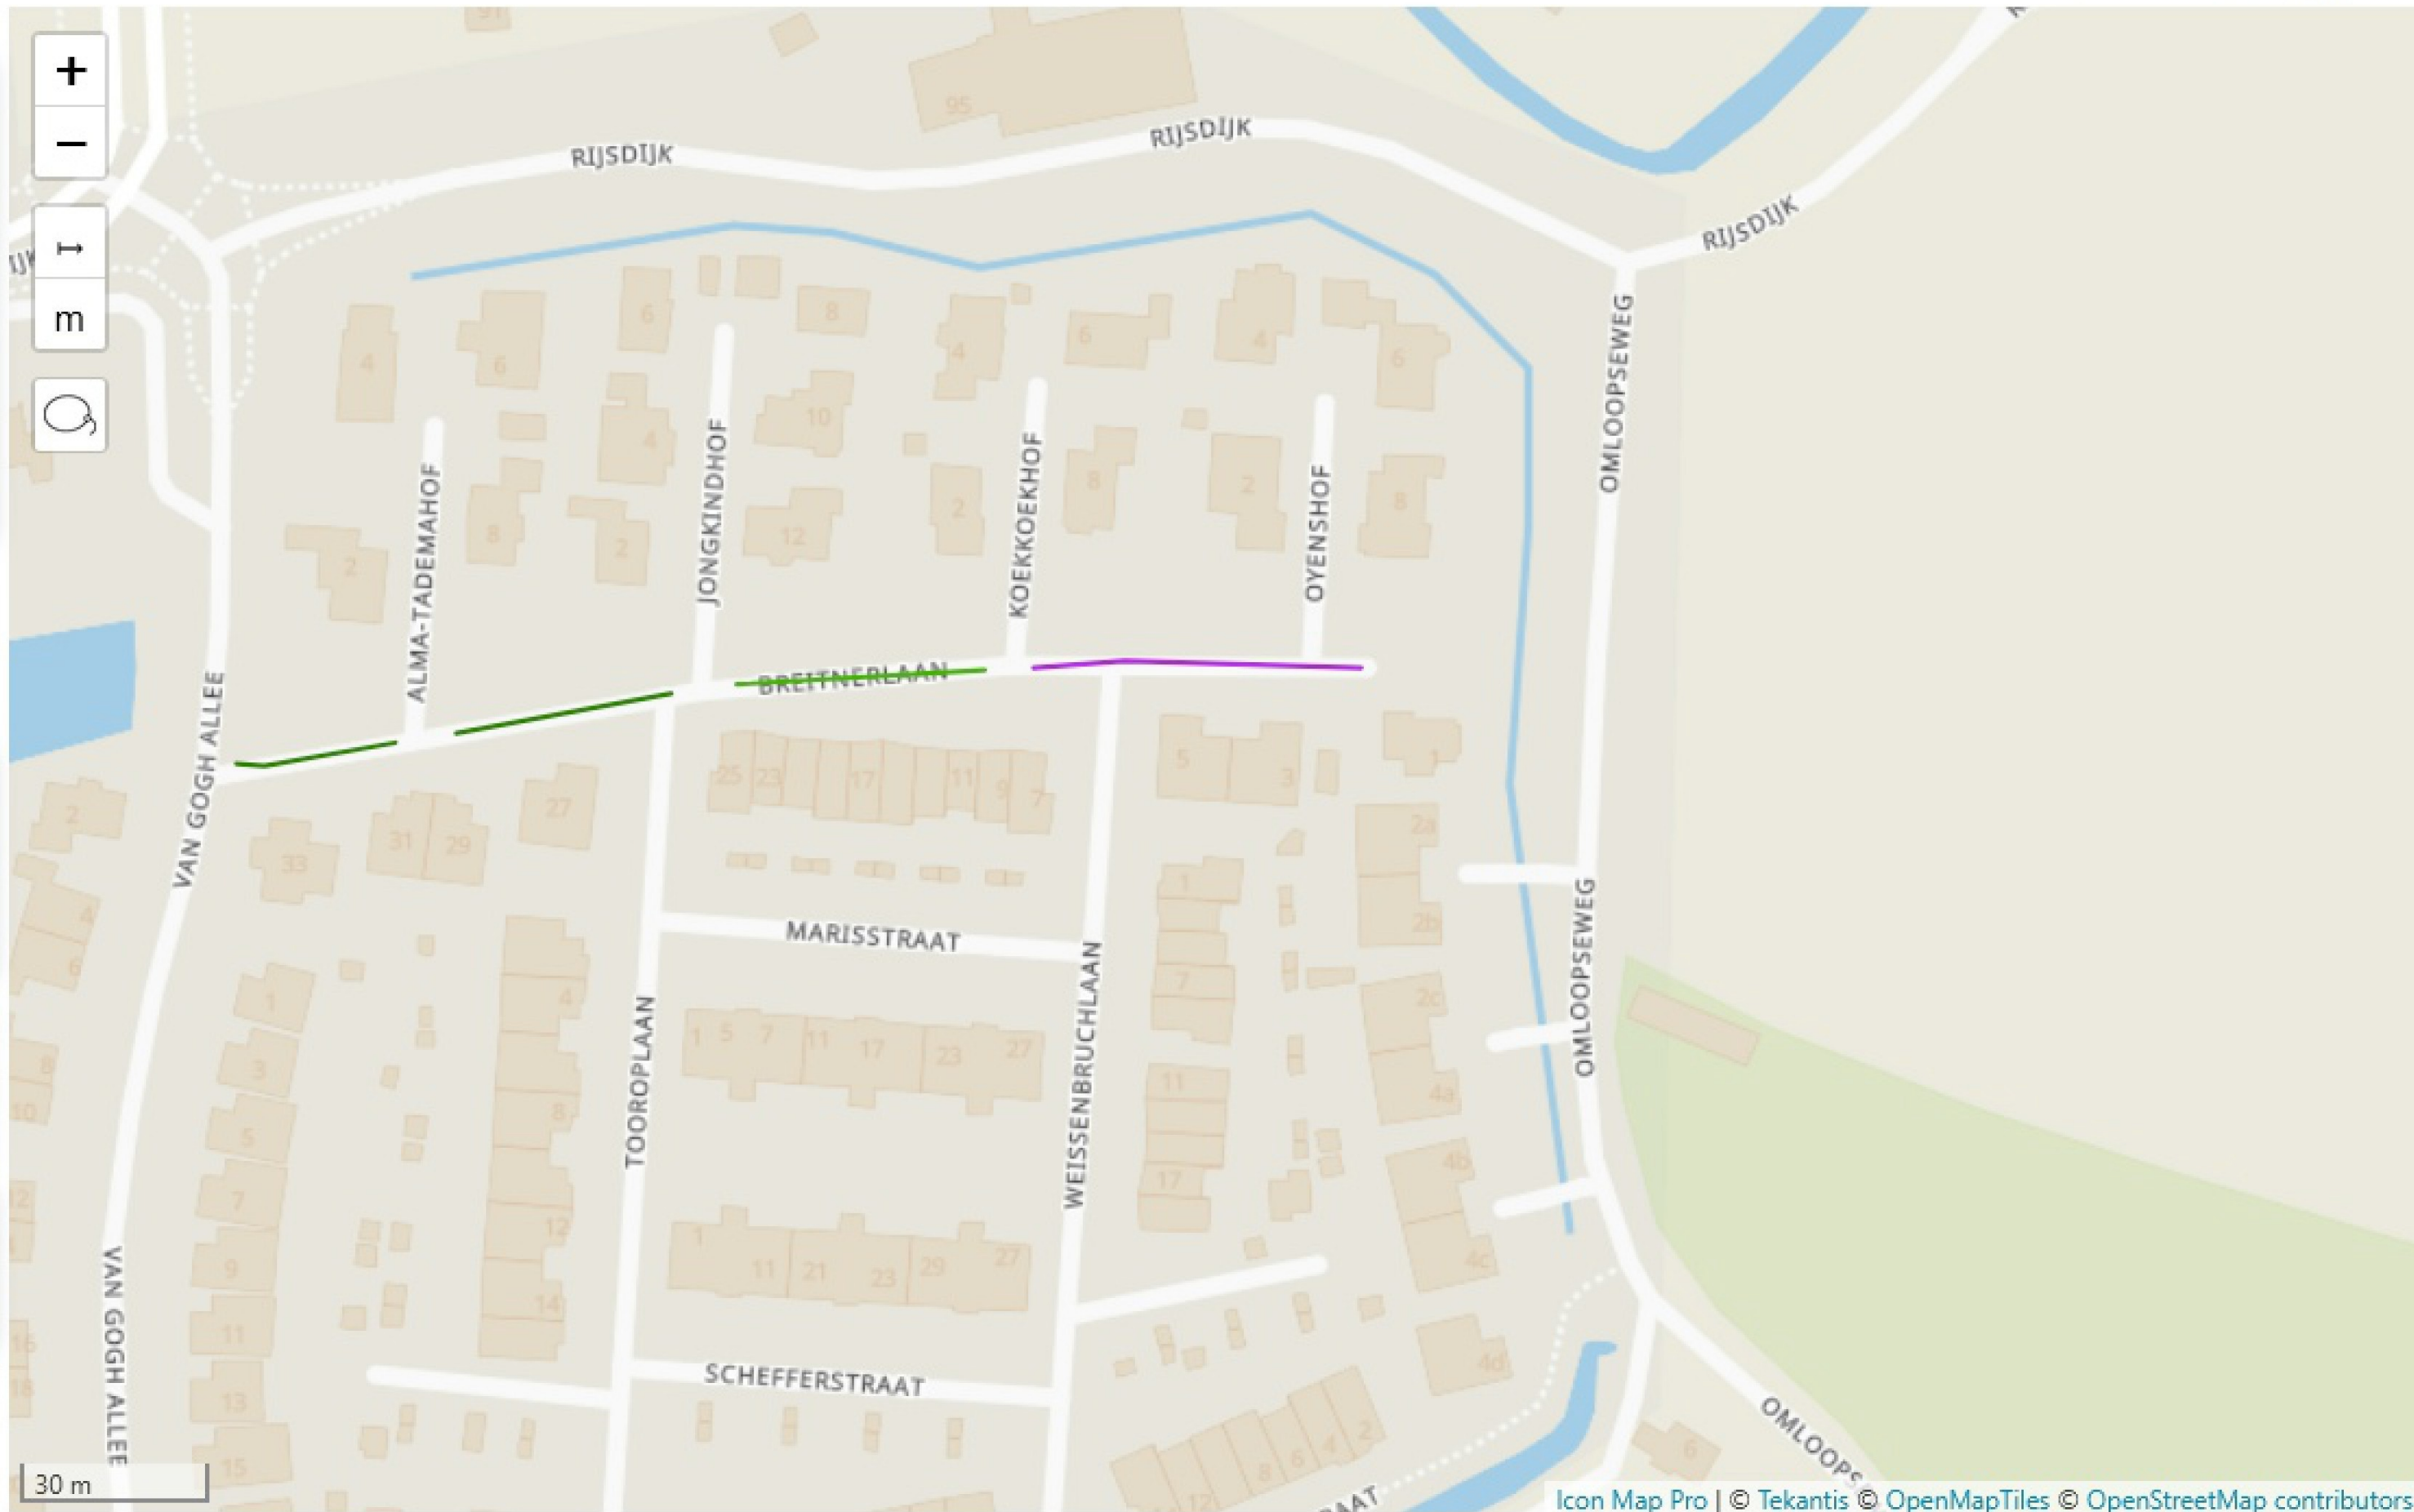



Parkeercapaciteit

Categorie	Aantal
Regulier vak	117
Regulier rijbaan	0
Overig	0
Oplaadpunt	2
Laden en lossen	0
Invalide	0
Totaal	119

Capaciteit niet beschikbaar

0

Bezettingsgraad




Parkeerdruk

93

Restcapaciteit

26

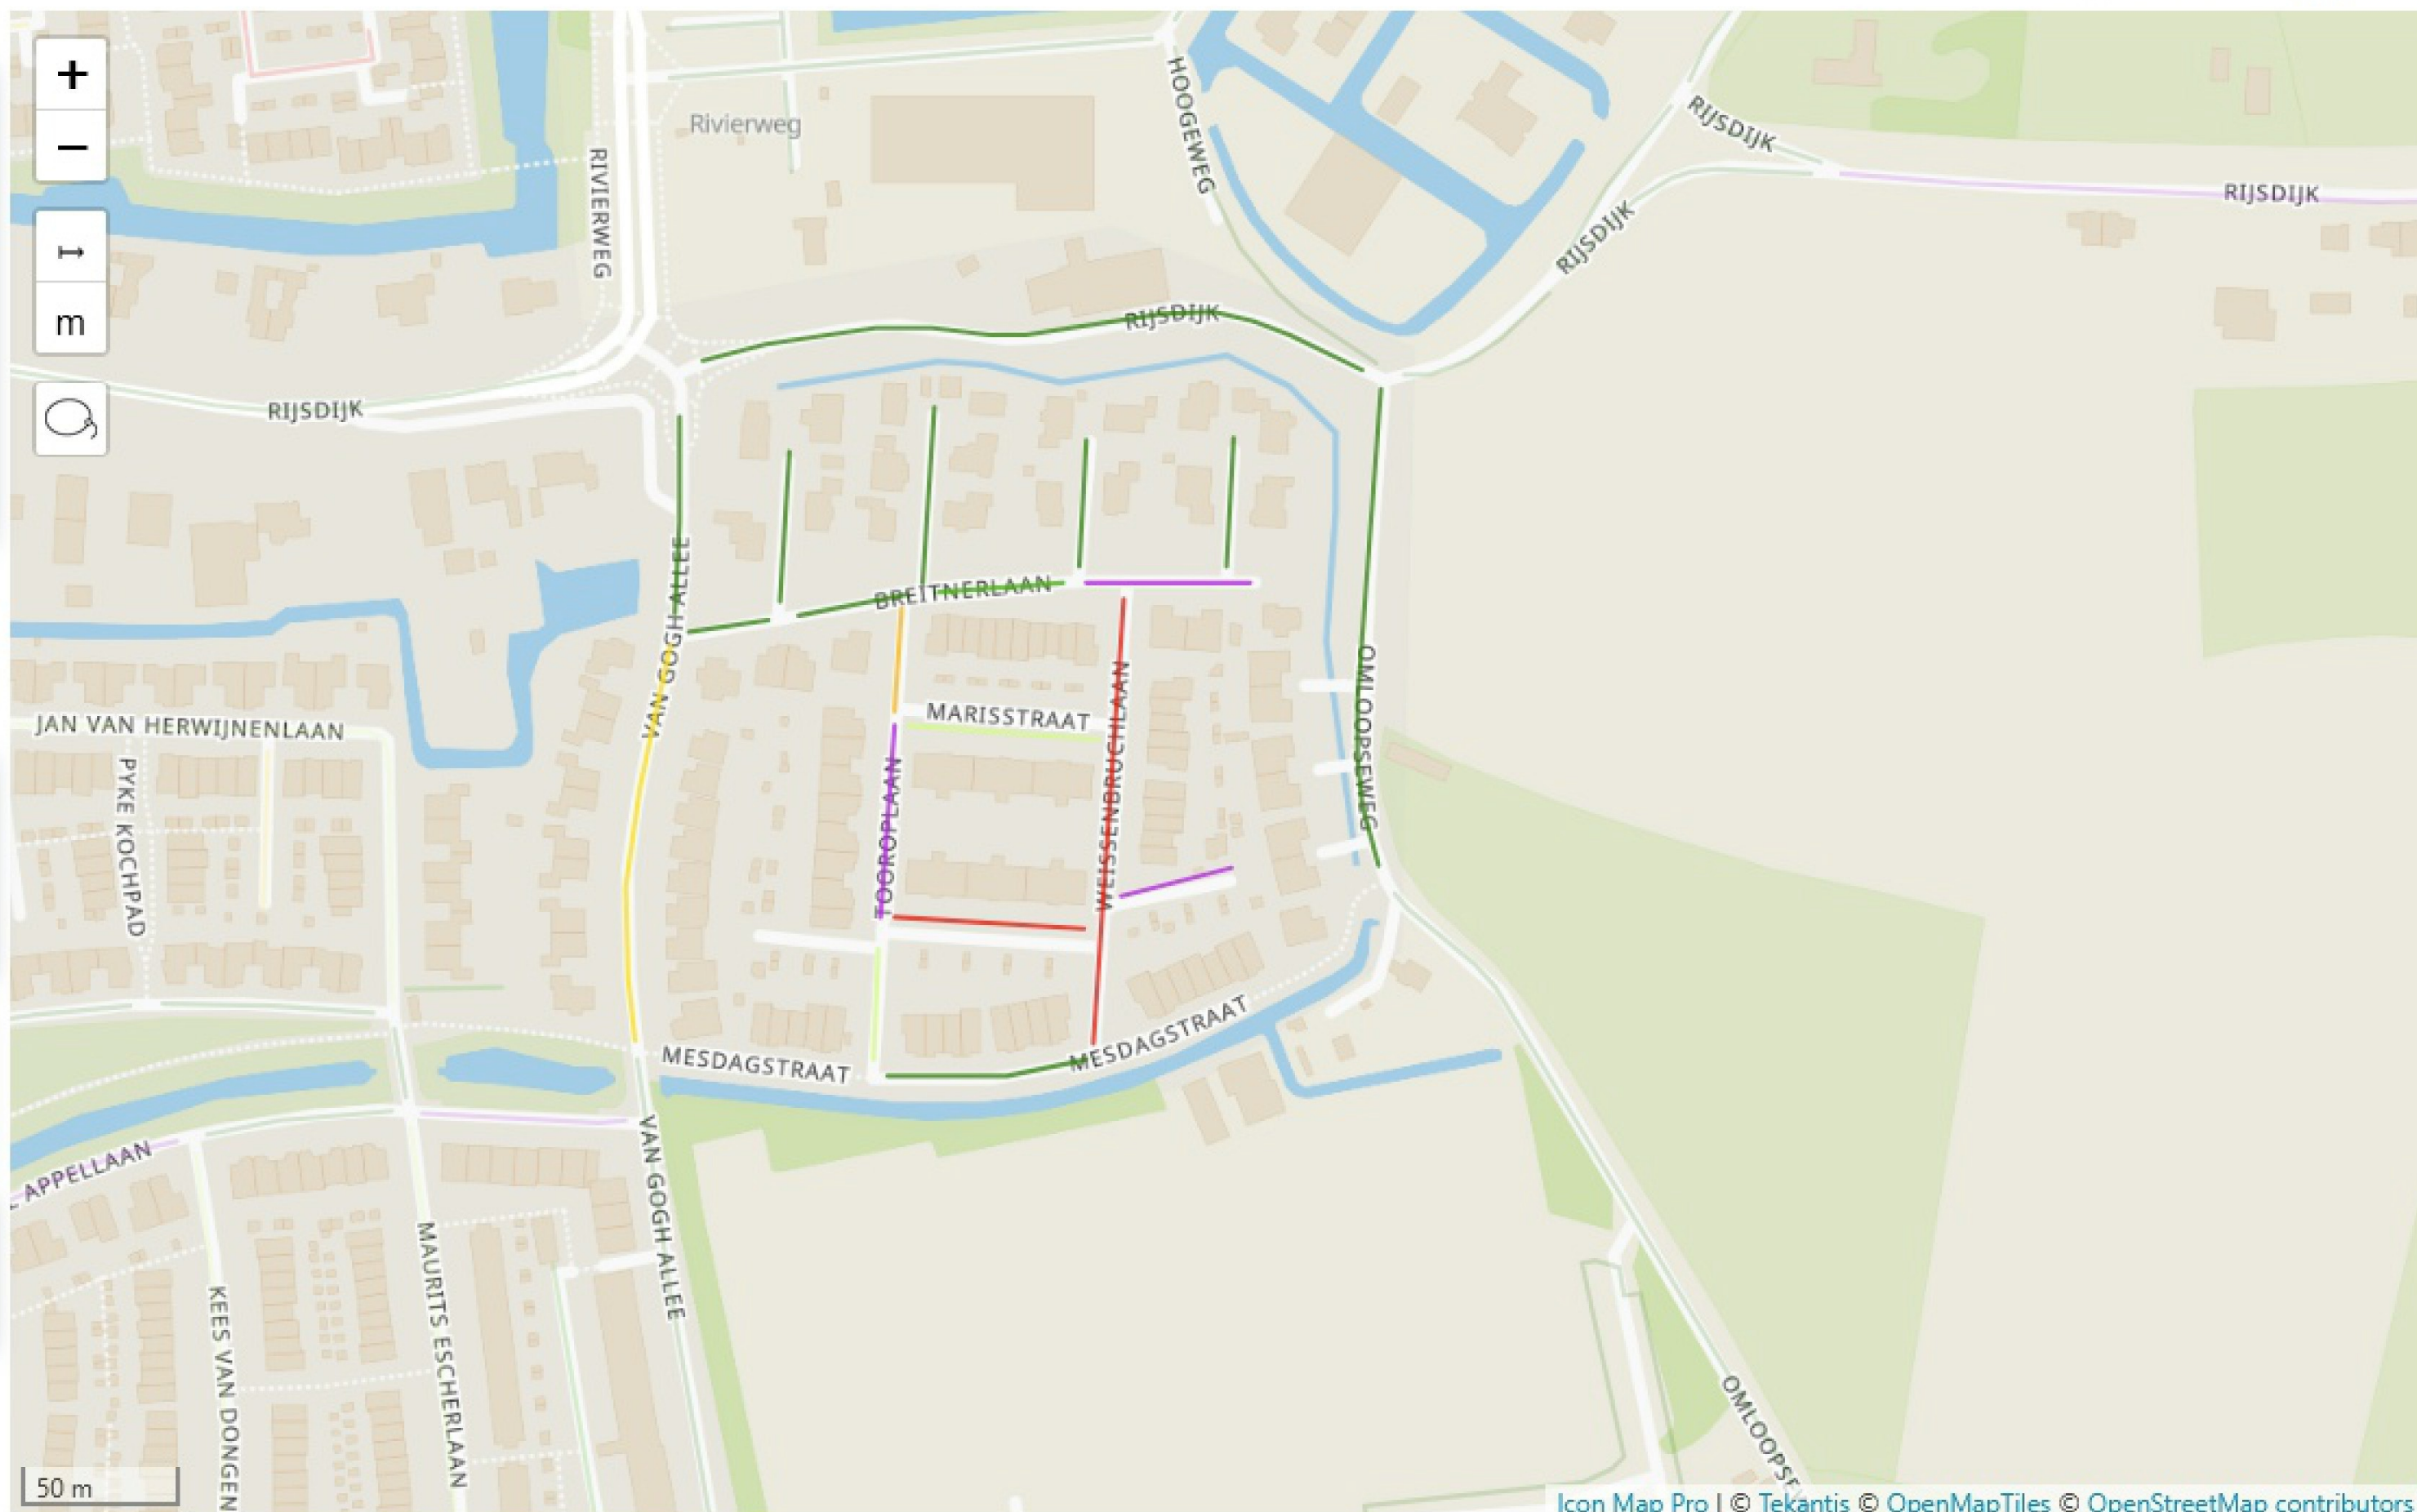

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen